




ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

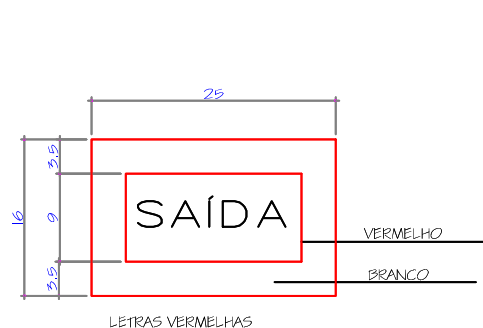


PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

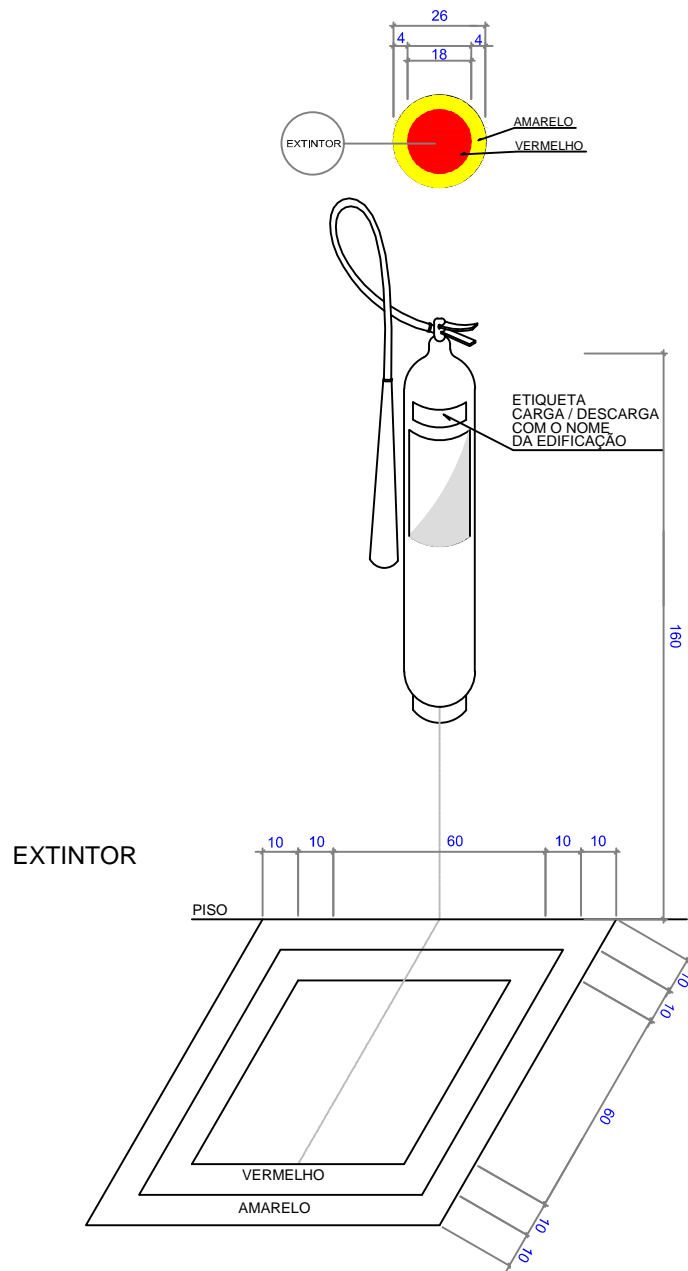


EXTINTOR

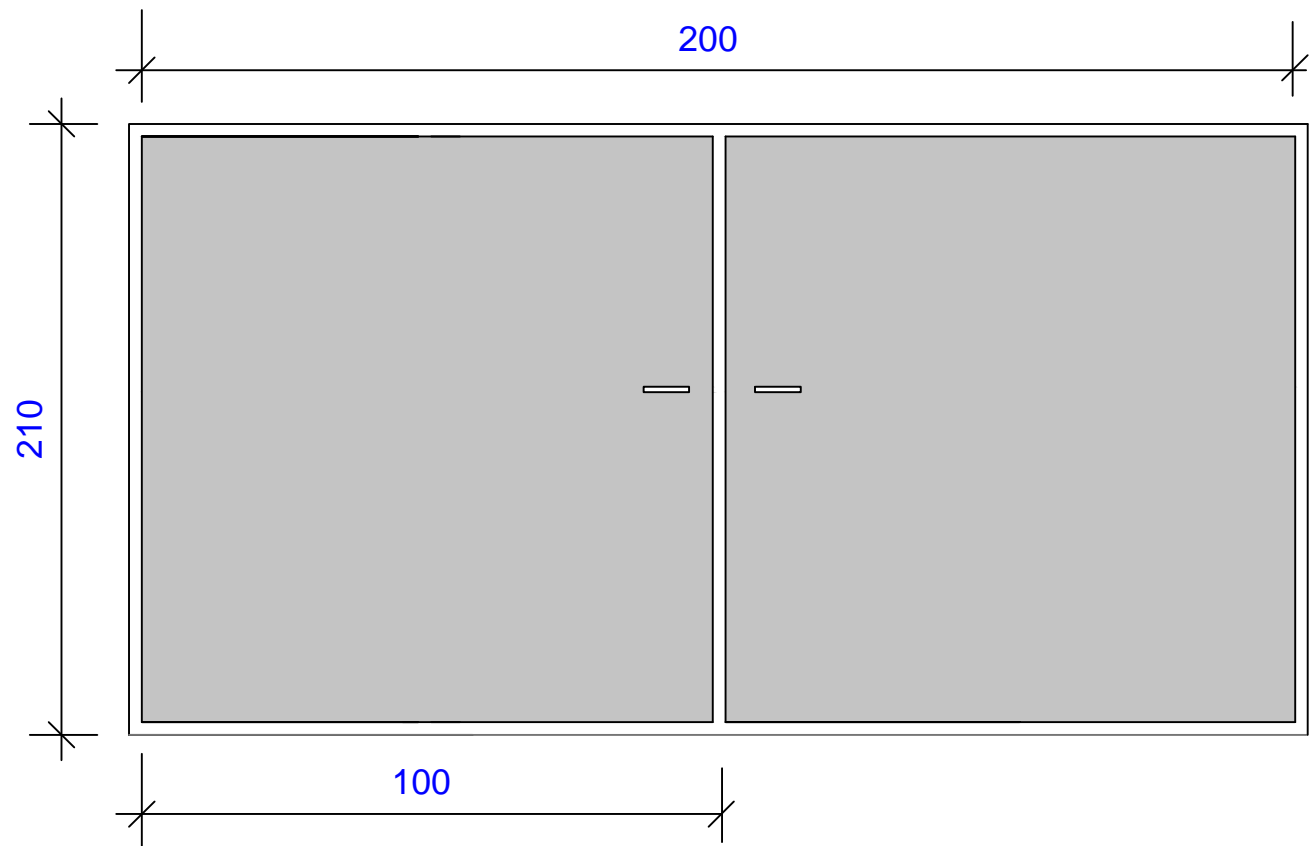

PORTA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) :
 ABERTURA NO SENTIDO DE FLUXO DE SAÍDA DE PESSOAS

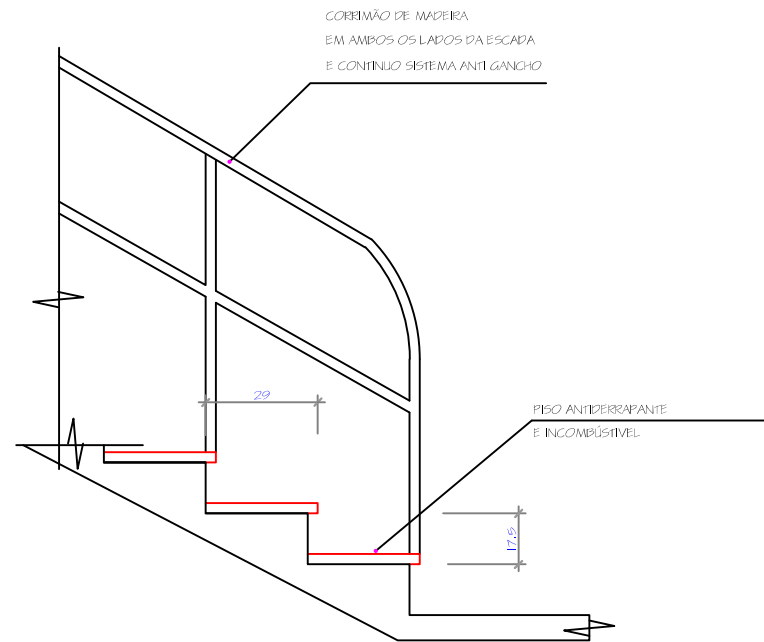

DET. DEGRAUS

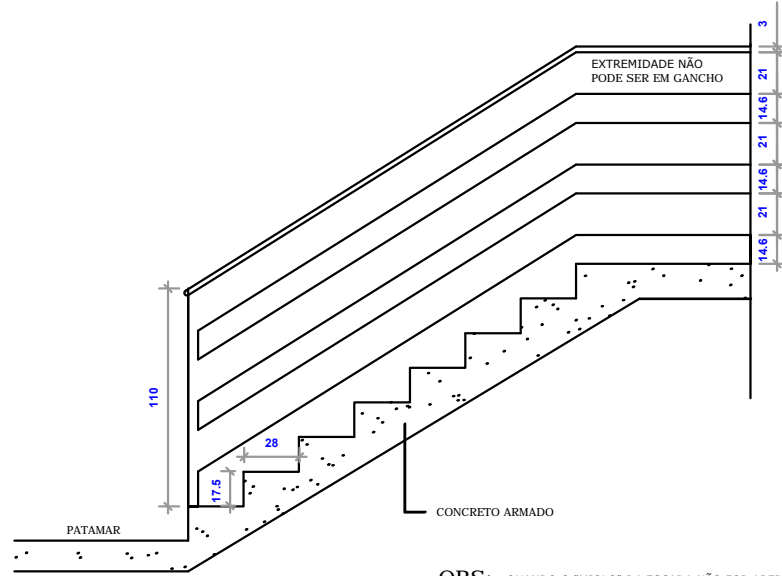


OBS: QUANDO O "MEIO" DA ESCADA NÃO FOR ABERTO 4x15cm
 O GUARDA CORPO DEVERÁ TER A ALTURA 105cm.
 QUANDO O GUARDA CORPO FOR CONJUNTO DE ELETRICIDADE
 E/OU CALOR, DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA
 A CONDUTIVIDADE DE TAL PAVIMENTO PARA O CÍRCULO.

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DOS GUARDA CORPO:

- A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS,
 GUARDA TUBOS, VERTICIS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU
 ARMAZENAS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESPERA DE 15cm
 DE CONCRETO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;
 B) SER DESENTA DE ABERTURAS, SALÂNCIAS, REENTRÂNCIAS
 OU QUALQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCAR
 EM BOLSAS;
 C) SER CONSTITUÍDAS POR MATERIAS NÃO ESTILACIVAS,
 RESISTENTES AO USO DE FERRAS ARMADAS OU DE
 SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.

DETALHE DO GUARDA CORPO

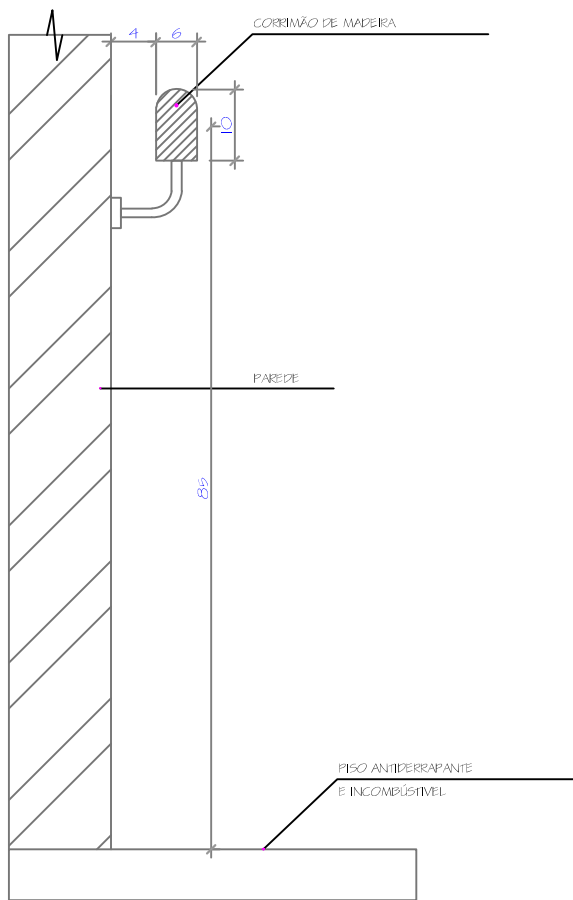

DET. CORRIMÃO

CORPO DE BOMBEIROS

Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		
	GINÁSIO DE ESPORTES SÃO CRISTÓVÃO		
Obra	EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA	Área	1.194,62 m²
		Data	05/2014
Referência	PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO	Conteúdo	DETALHES DE DISPOSITIVOS
		Desenho	RAFAEL
Endereço		Local	PAPANDUVA - SC
		Escala	DIVERSAS
Ass. Responsável Técnico		Ass.	
		Prancha	02/02