


DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 1


SEM — ESCALA

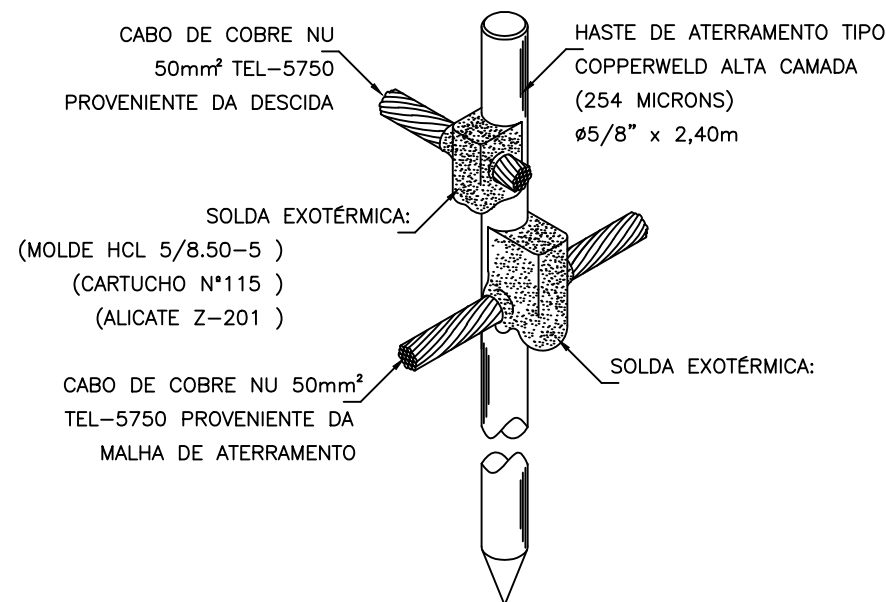

DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 2


SEM — ESCALA

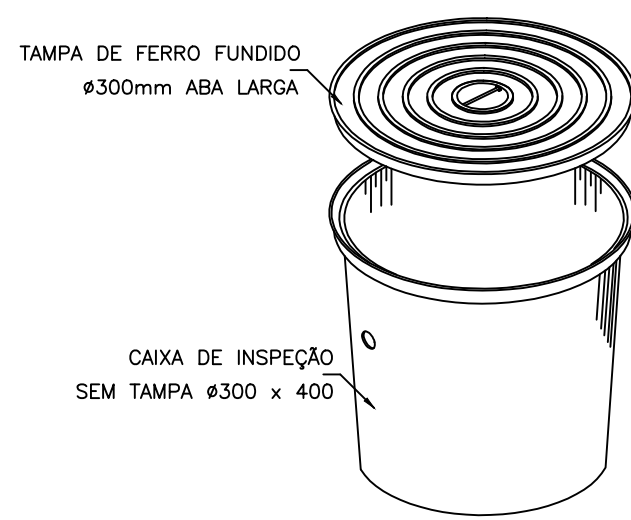

DETALHE DA CAIXA
INSPEÇÃO TIPO SOLO

DETALHE 3


SEM — ESCALA

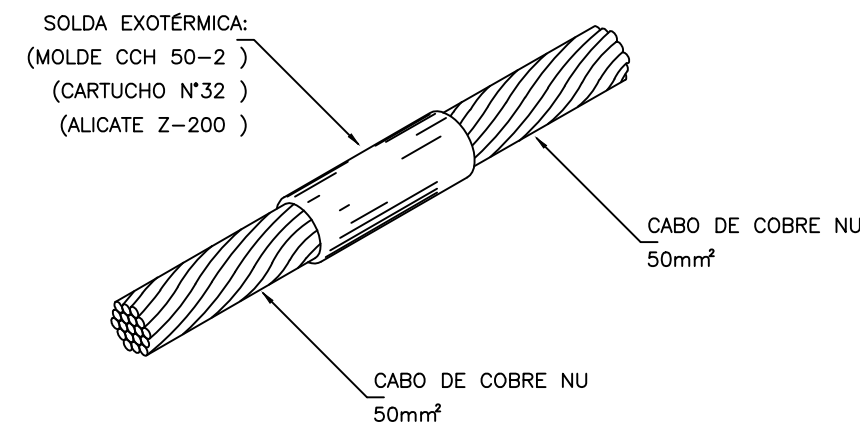

DETALHE DE SOLDA
EXOTÉRMICA ENTRE CABO

DETALHE 4


SEM — ESCALA

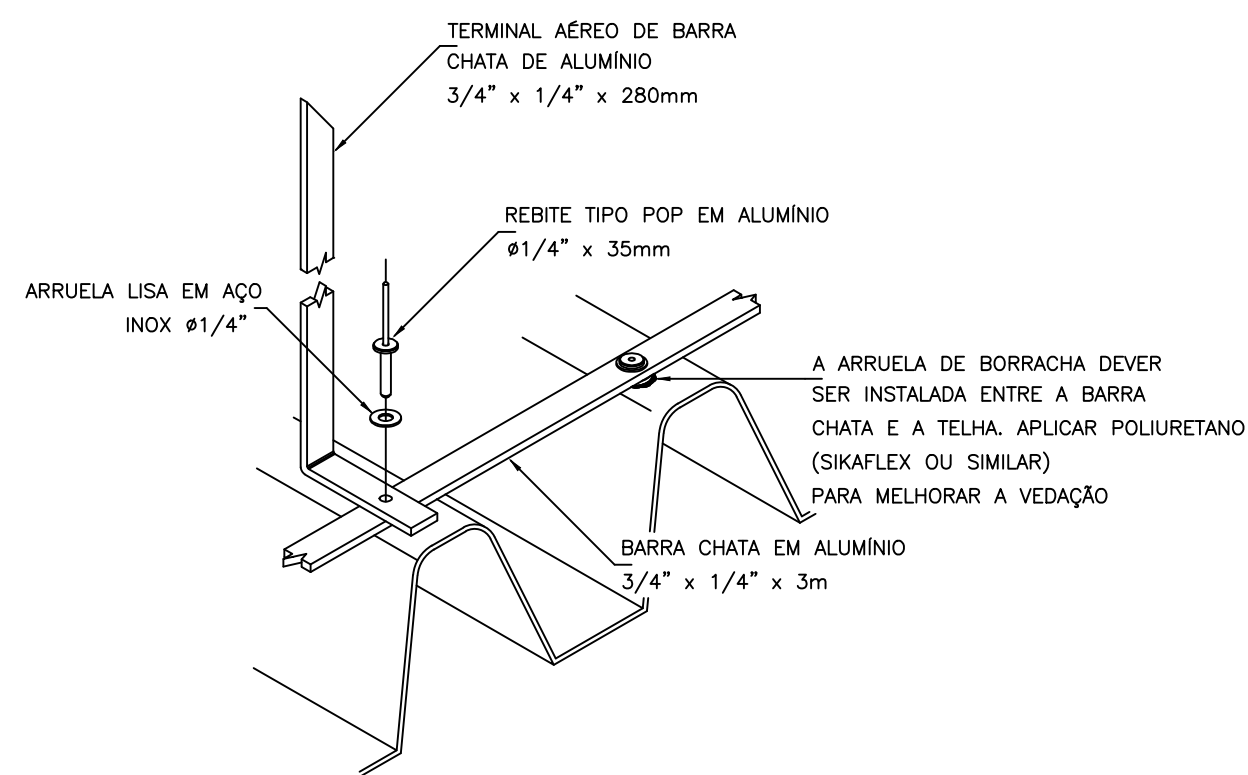

DETALHE DE FIXAÇÃO DE BARRA CHATA E
TERMINAL AÉREO NA TELHA CALHETÃO

DETALHE 5


SEM — ESCALA

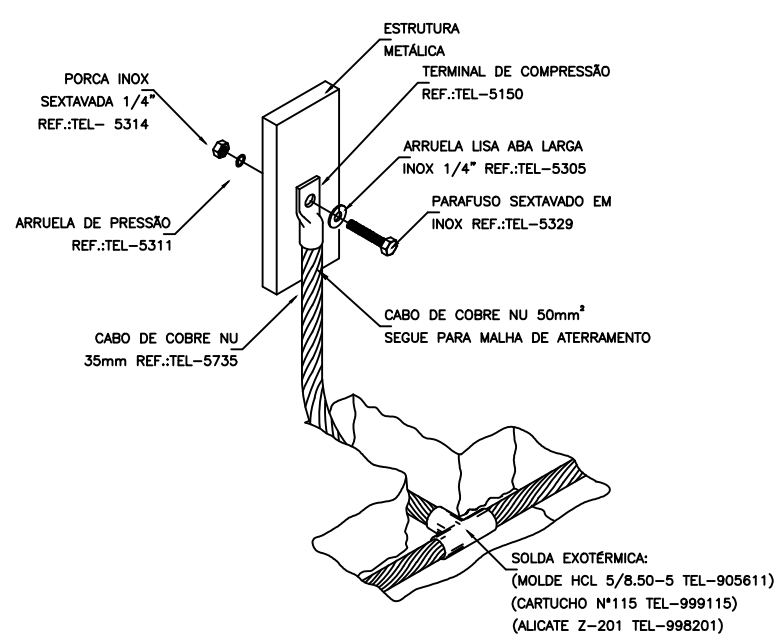

DETALHE DA CONEXÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

DETALHE — 6


SEM — ESCALA

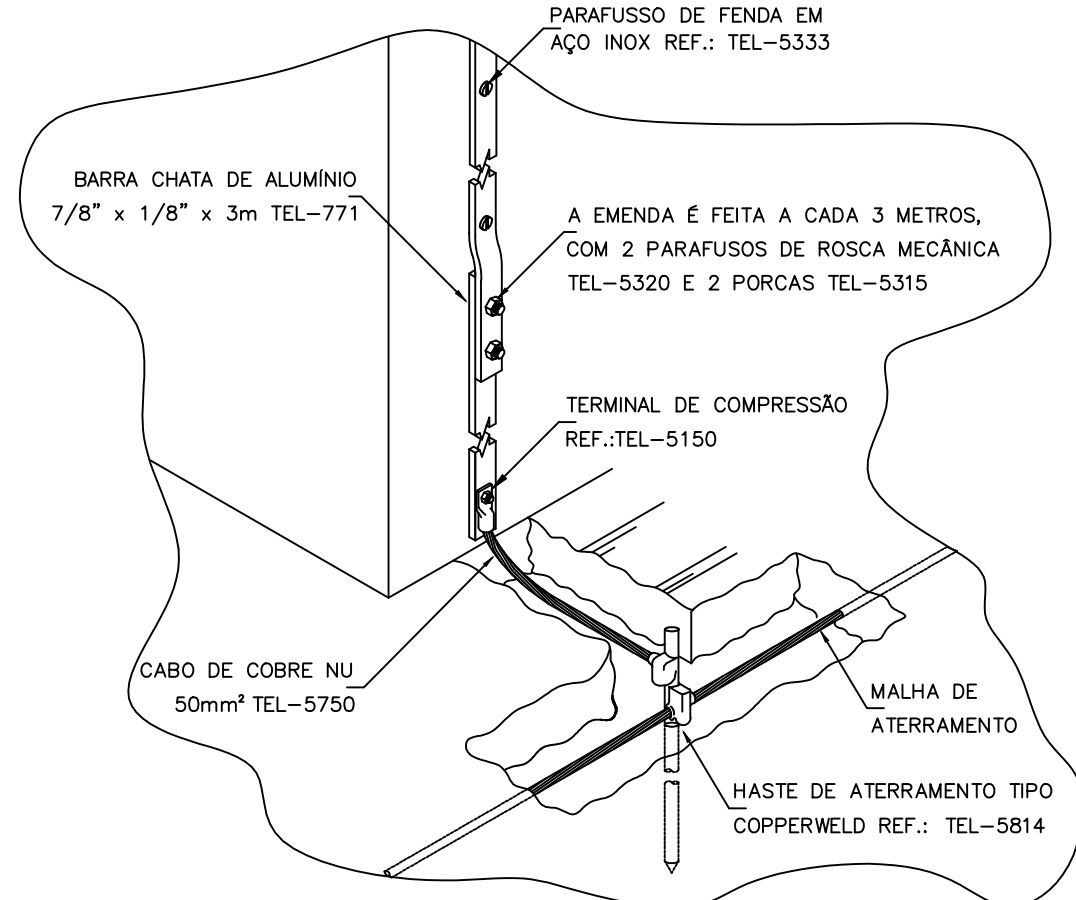

CONEXÃO DA DESCIDA EM BARRA CHATA
DE ALUMÍNIO COM O ATERRAMENTO


DETALHE 7

SEM — ESCALA

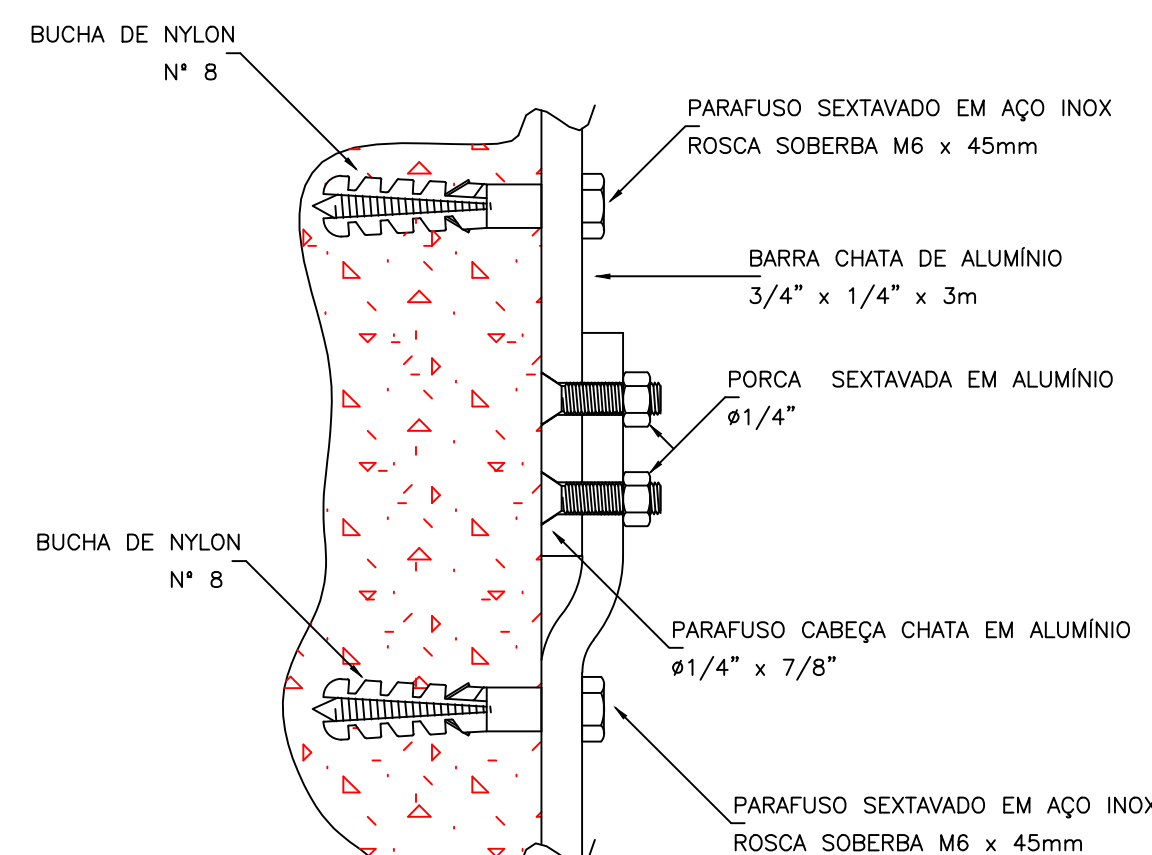


DETALHE DE FIXAÇÃO E CONEXÃO
DE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO

DETALHE 8

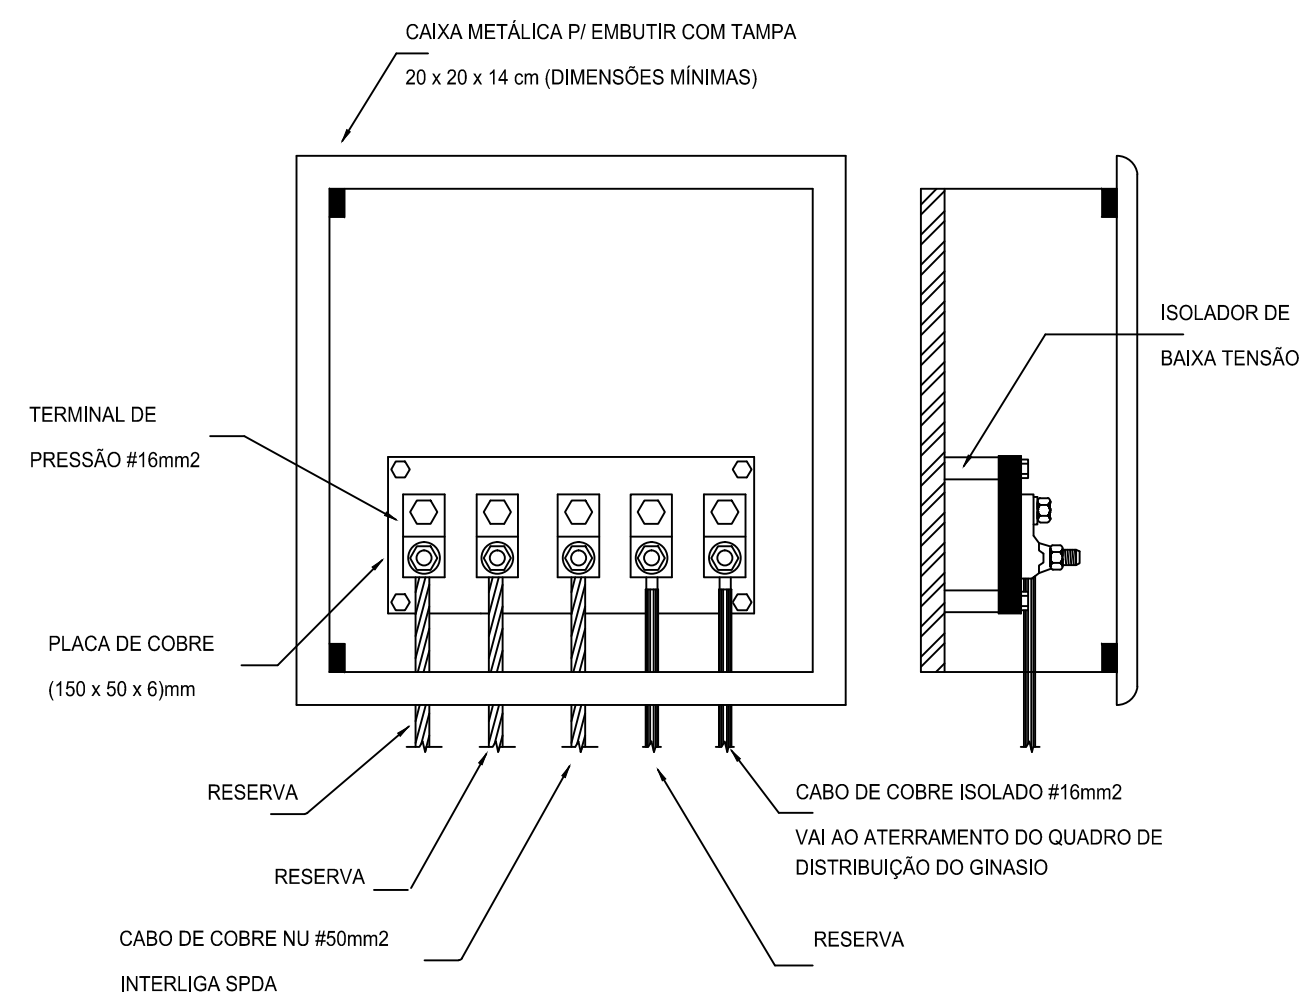


DETALHE 09
DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP)

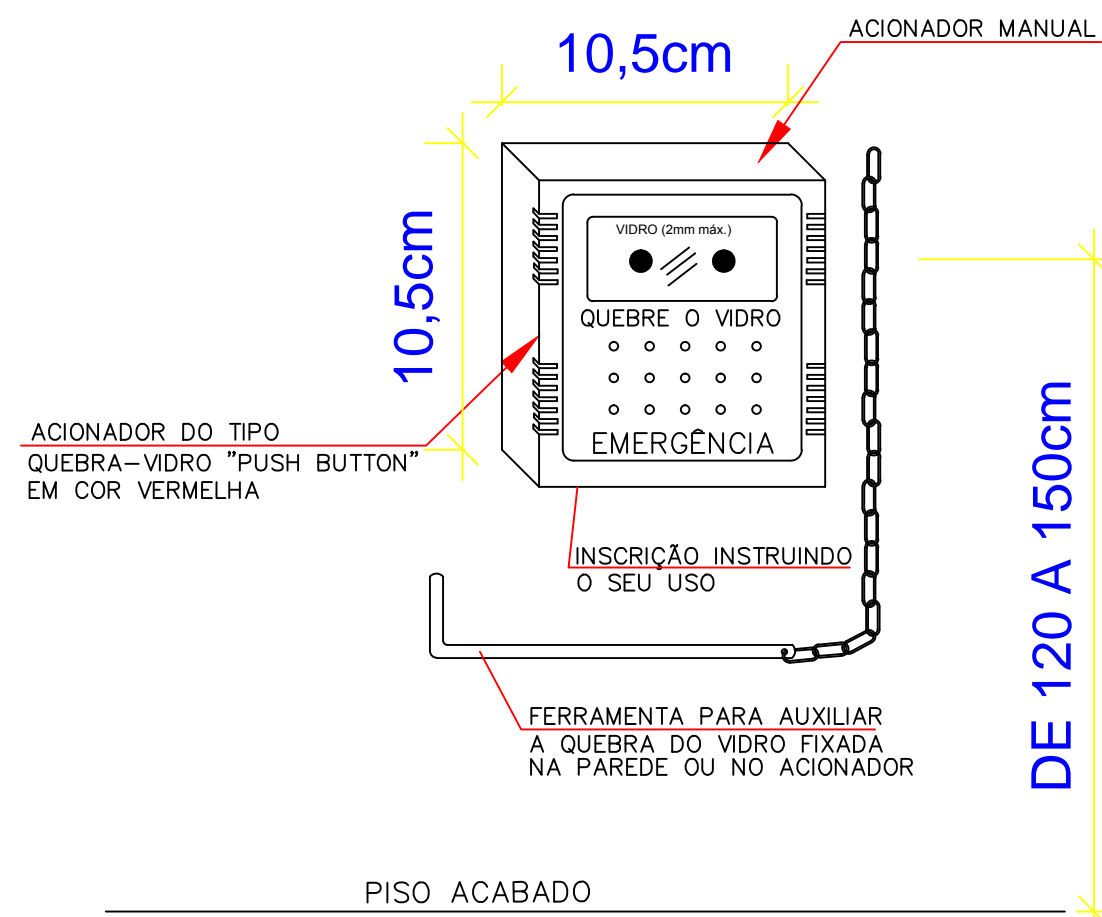

DETALHE DO ACIONADOR
ALARME PUSH

DETALHE — 10


SEM — ESCALA

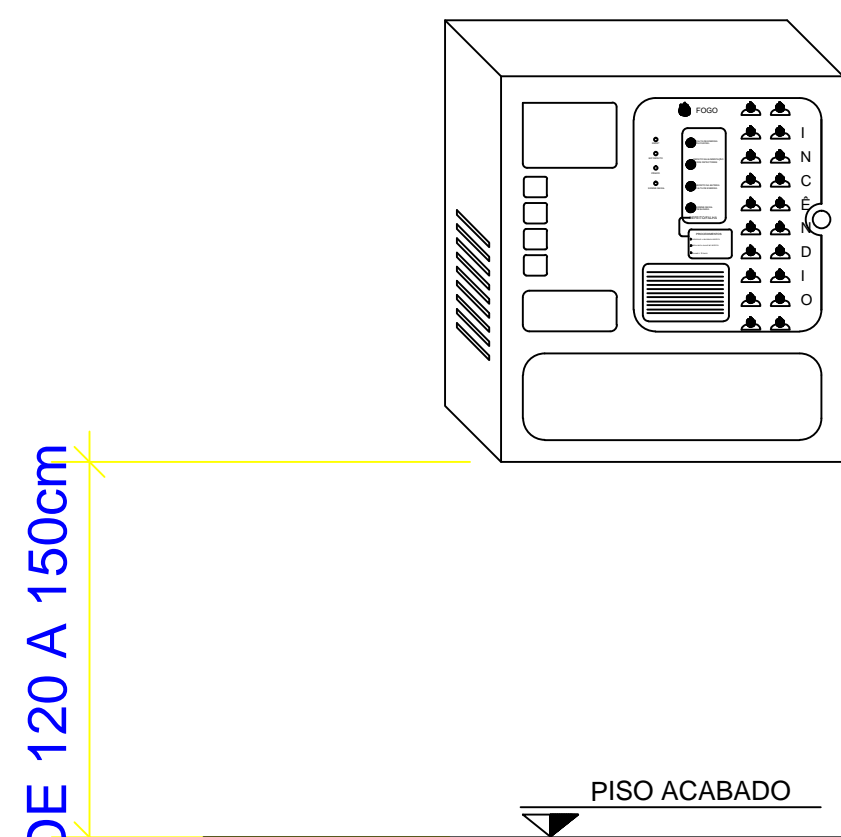


DETALHE DA CENTRAL
ALARME

DETALHE — 11

SEM — ESCALA

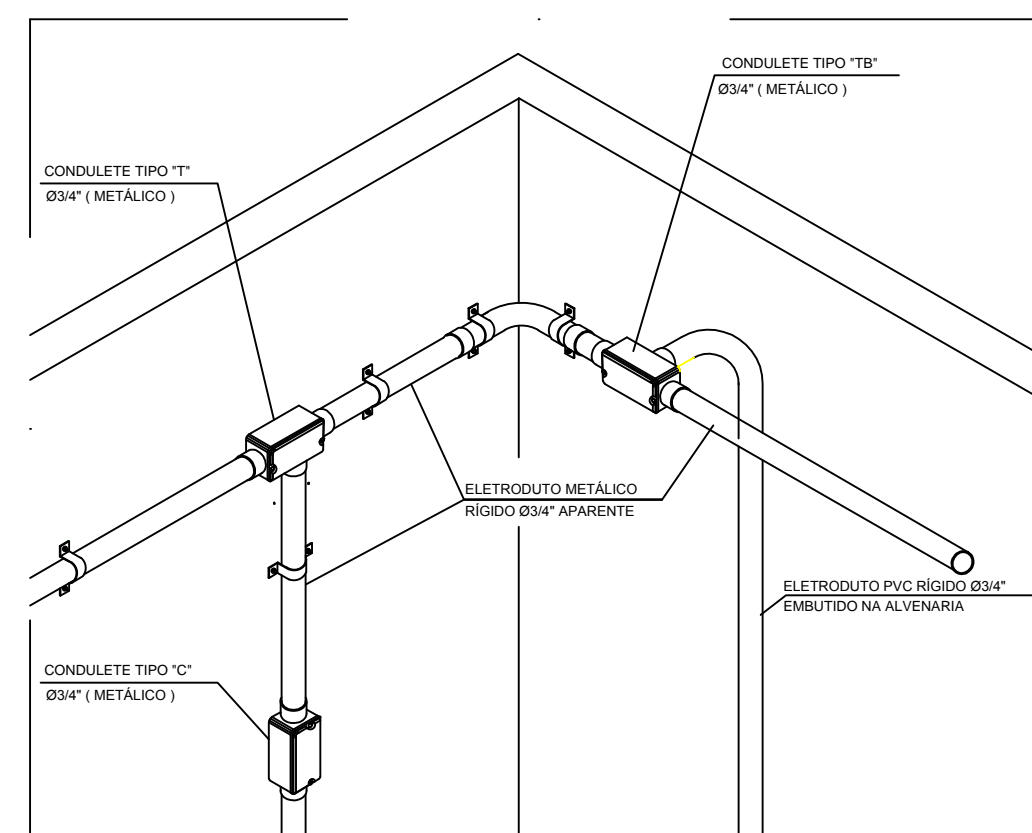

DETALHE DE INSTALAÇÃO
PADRÃO DE ENTRADAS P/ CORPO ÚNICO




CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

POSSUEM CORPO E TAMPA DE ALUMÍNIO SÚCIO INJETADO DE ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROÇÃO;

PARAFUSOS EM AÇO ZINCADO BICROMATIZADOS (FIXAÇÃO TAMPA);

TAMPAS INTERCAMBIÁVEIS COM OUTROS MODELOS EQUIPADOS COM
TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC.;

ACABAMENTO EM EPOXI-POLIÉSTER

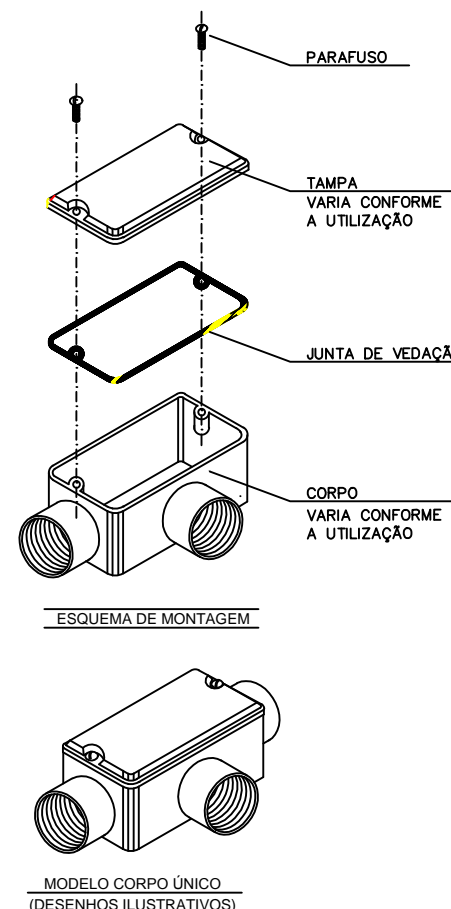

ESQUEMA DE MONTAGEM

MODELO CORPO ÚNICO
(DESENHOS ILUSTRATIVOS)

DETALHE — 12
DETALHE DE CONDULETE METÁLICO
E ELETRODUTOS

DADOS DA OBRA	
EMPREENDIMENTO	
Ginásio São Cristóvão	
LOCALIZAÇÃO	
São Cristóvão, Papanduva - SC	
DADOS DO PROJETO	
PROJETO	
SPDA/ALARME	
FASE DO PROJETO	
Final	
Responsável Prefeitura Municipal:	
Prefeitura Municipal de Papanduva	
CNPJ 83.102.533/0001-01	
Responsável Técnico:	
ENG. ELETRICISTA JEFFERSON KESSIN GERALDI CREA 116074-0	
FOLHA	
2/2	
INSTRUÇÕES	
NUNCA TIRAR MEDIDAS EM PLANTA, ANTES DE EXECUTAR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. PEQUENAS ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO PODERÃO SER FEITAS COM AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. TODAS MUDANÇAS DIMENSIONAIS DE PORTE NÃO DEVEM SER EXECUTADAS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.	
RUA JONH KENNEDY, 116 - SUBSOLO - FONE (47) 3107-6610 - CEP 89370-000 - PAPANDUVA - SC - engenhar@jk@gmail.com.br	
CÓDIGO DO DOCUMENTO / ARQUIVO ELETRÔNICO	
SPDA_Baixada	