


SIMBOLOGIA	
	Eletroduto tipo duto corrugado de polietileno PEAD
	Condutor unipolar de cobre isolamento 90°C em EPR/HEPR/XLPE 0,6/1kV
	Chave de iluminação pública
	Poste ornamental, altura de 6 metros, modelo curvo simples, fixação base engastada
	Poste ornamental, altura de 6 metros, modelo telecônico reto, fixação base engastada
	Aterramento com 01 haste de 5/8" com conector
	Caixa de passagem tipo A - Dimensões 65x41x70cm
	Caixa de passagem tipo P - Dimensões 30x30x30cm
	Poste tipo duplo T 9 - 150 daN

- NOTAS
- Todos os eletrodutos,vazios deverão ser tamponados;
  - Todos os eletrodutos,vazios deverão ter arame guia;
  - Todos os eletrodutos para rede subterrânea serão tipo PEAD (Kanalex) preto de Ø2";
  - Todos os eletrodutos para descida/ligação da rede Celesc devem de F.G NBR 5597 / NBR 5598 de Ø1";

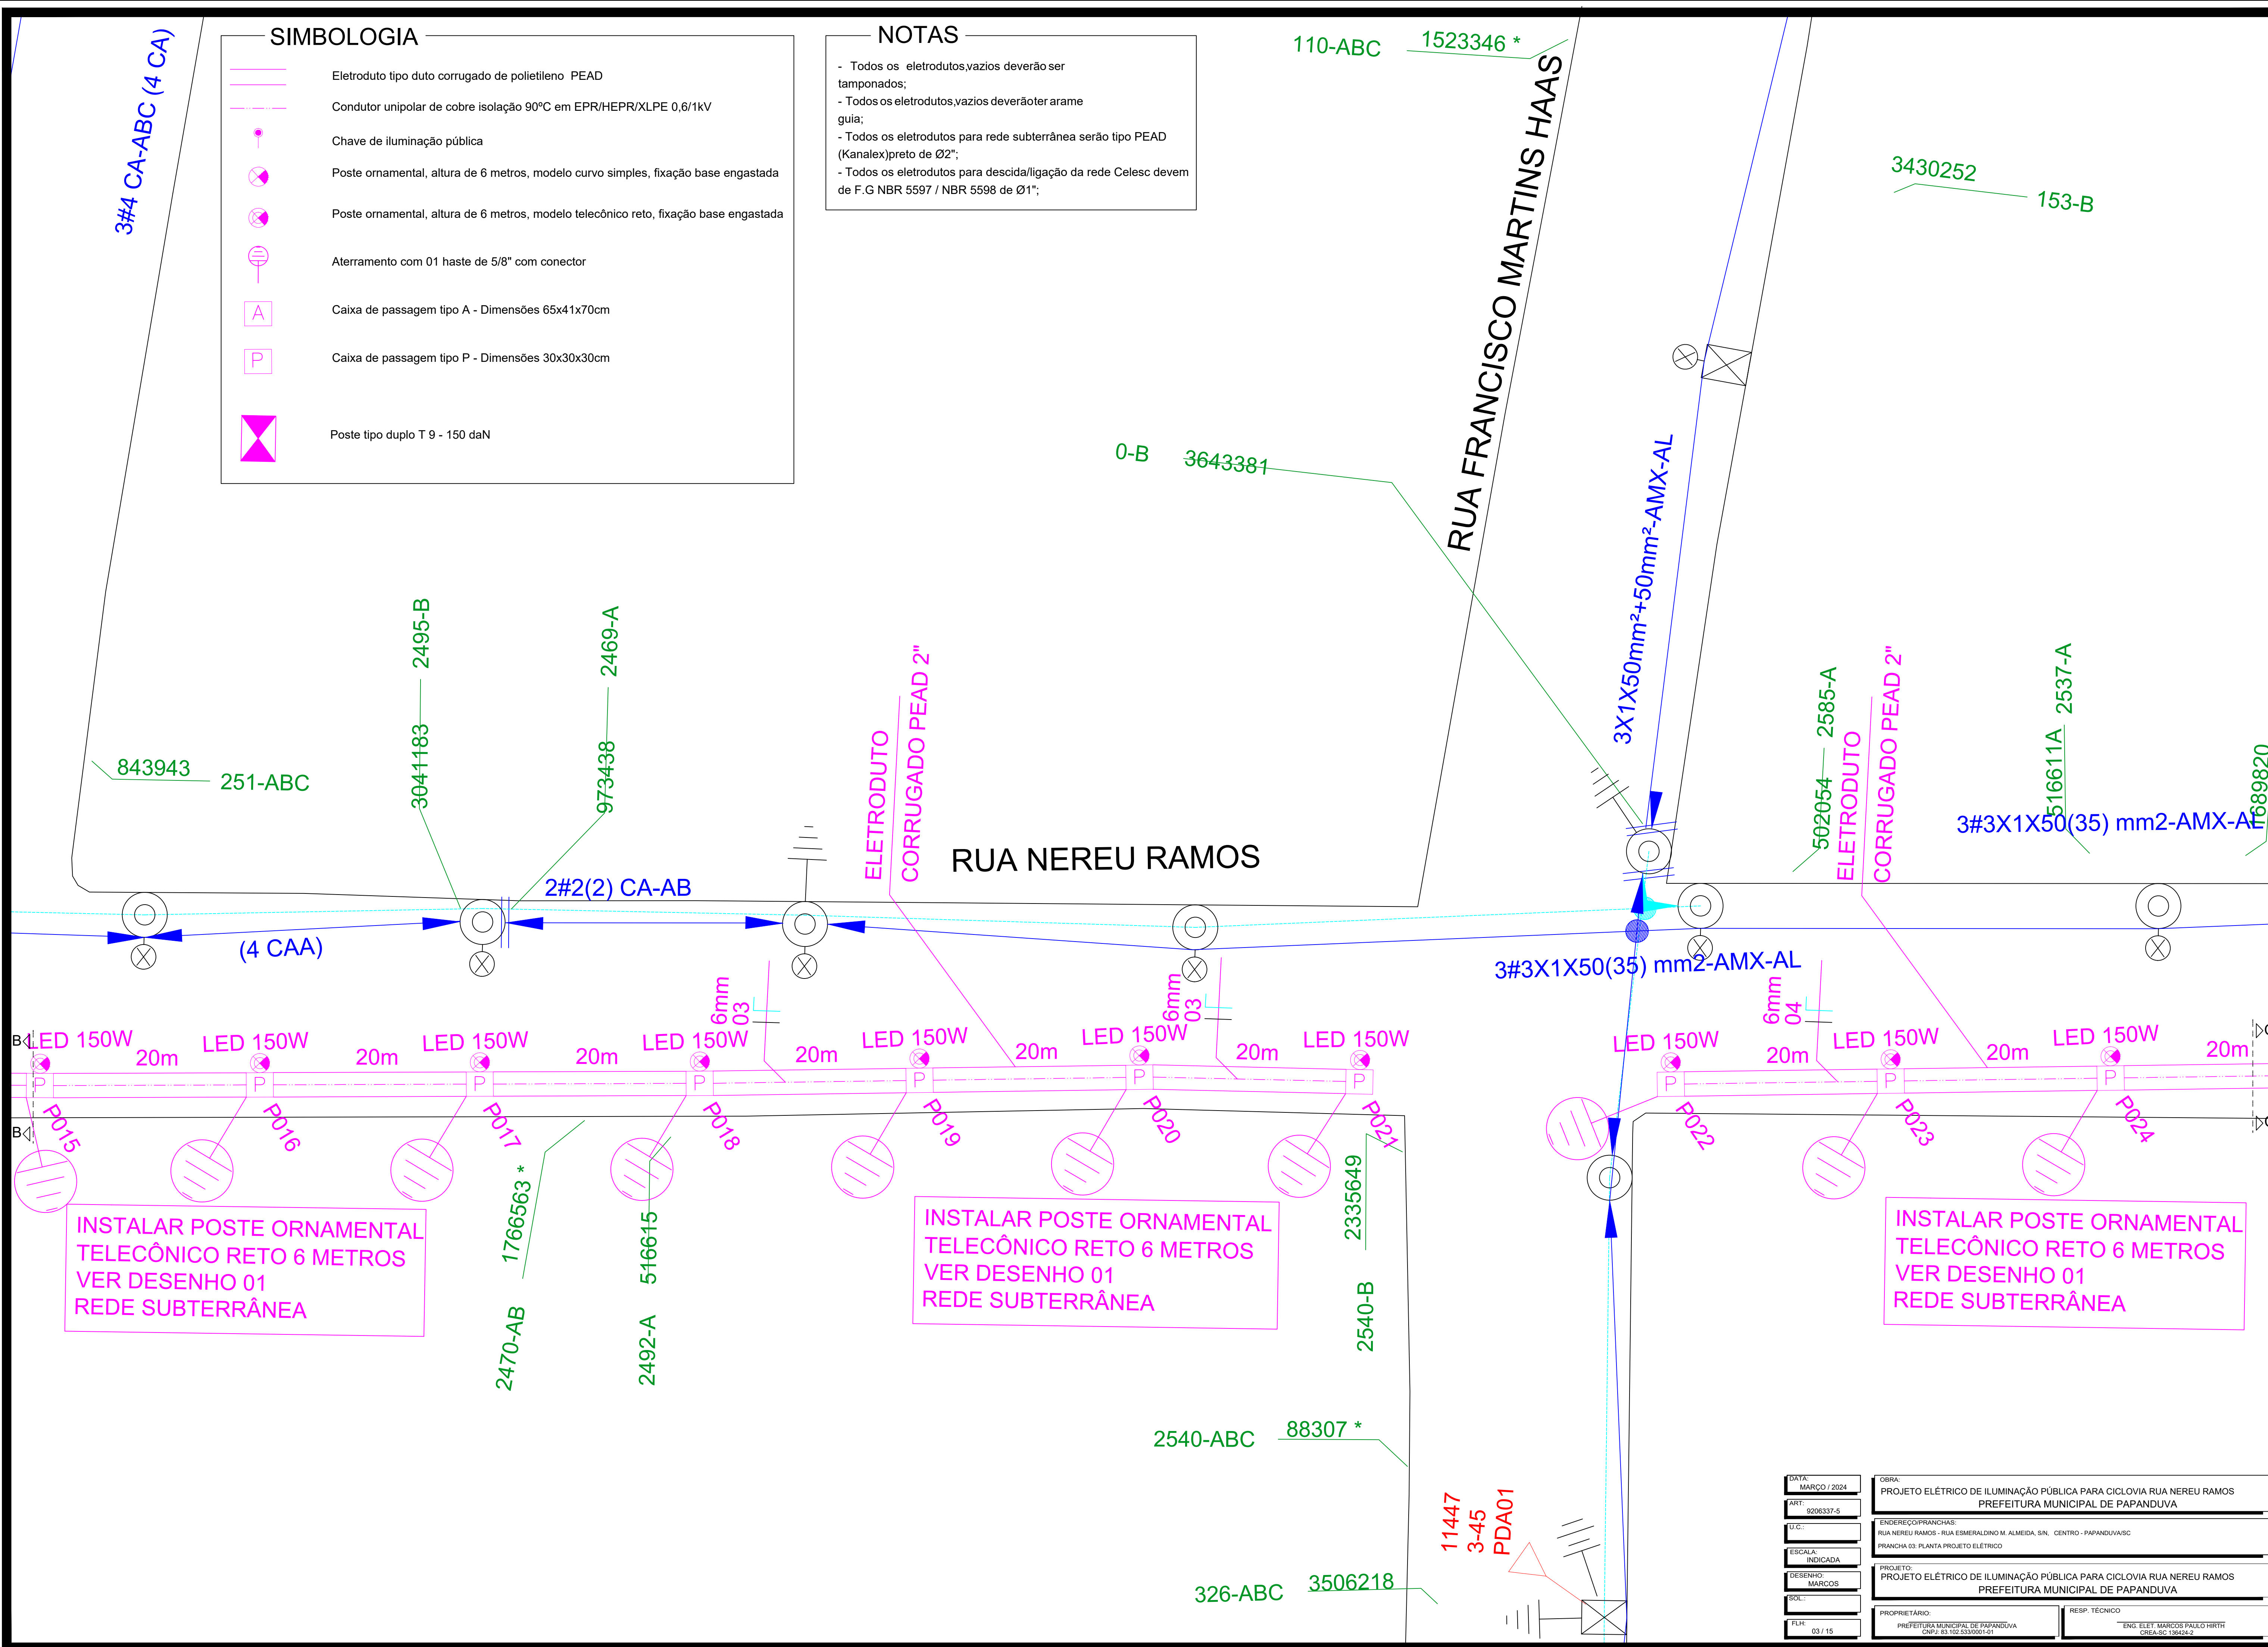

DATA: MARÇO / 2024	OBRA: PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CICLOVIA RUA NEREU RAMOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
ART: 9206337-5	ENDEREÇO/PRANÇAS: RUA NEREU RAMOS - RUA ESMERALDINO M. ALMEIDA, S/N. CENTRO - PAPANDUVA/SC PRANCHA 03. PLANTA PROJETO ELÉTRICO
U.C.: 	PROJETO: PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CICLOVIA RUA NEREU RAMOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
ESCALA: INDICADA	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA CNPJ: 03.102.033/0001-01
DESENHO: MARCOS	RESP. TÉCNICO: ENGº ELET MARCOS PAULO HIRTH CREA/SC 136424-2
SOL: 	FLH: 03 / 15